


Eschweiler, den 20. Juni 2014



Rücksaugschächte

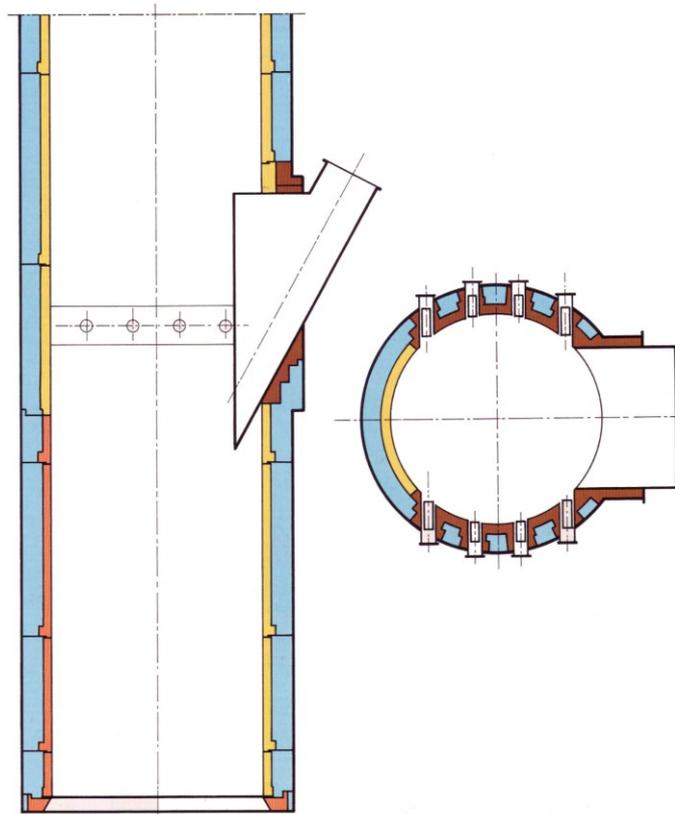

	Stein	HT - Isolierung	Massen
Schachtoberteil	ULTRA B = A 30 T		PYROCAST 35/135 PYROCAST 35/130
Schachtunterteil	Bei normalem Verschleiß: ULTRA B = A 30 T Bei erhöhtem Verschleiß: PP - RS		PYROCAST 58/155
Öffnungen			PYROCAST 35/135
Isolierung		ISOTHERM 12/135 ISOPOR 60/105 M MOLER 60/ 95 ISOPLANIT 28/ 90 ISOFELT 13/126 LD	ISOCAST 09/120